


PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV



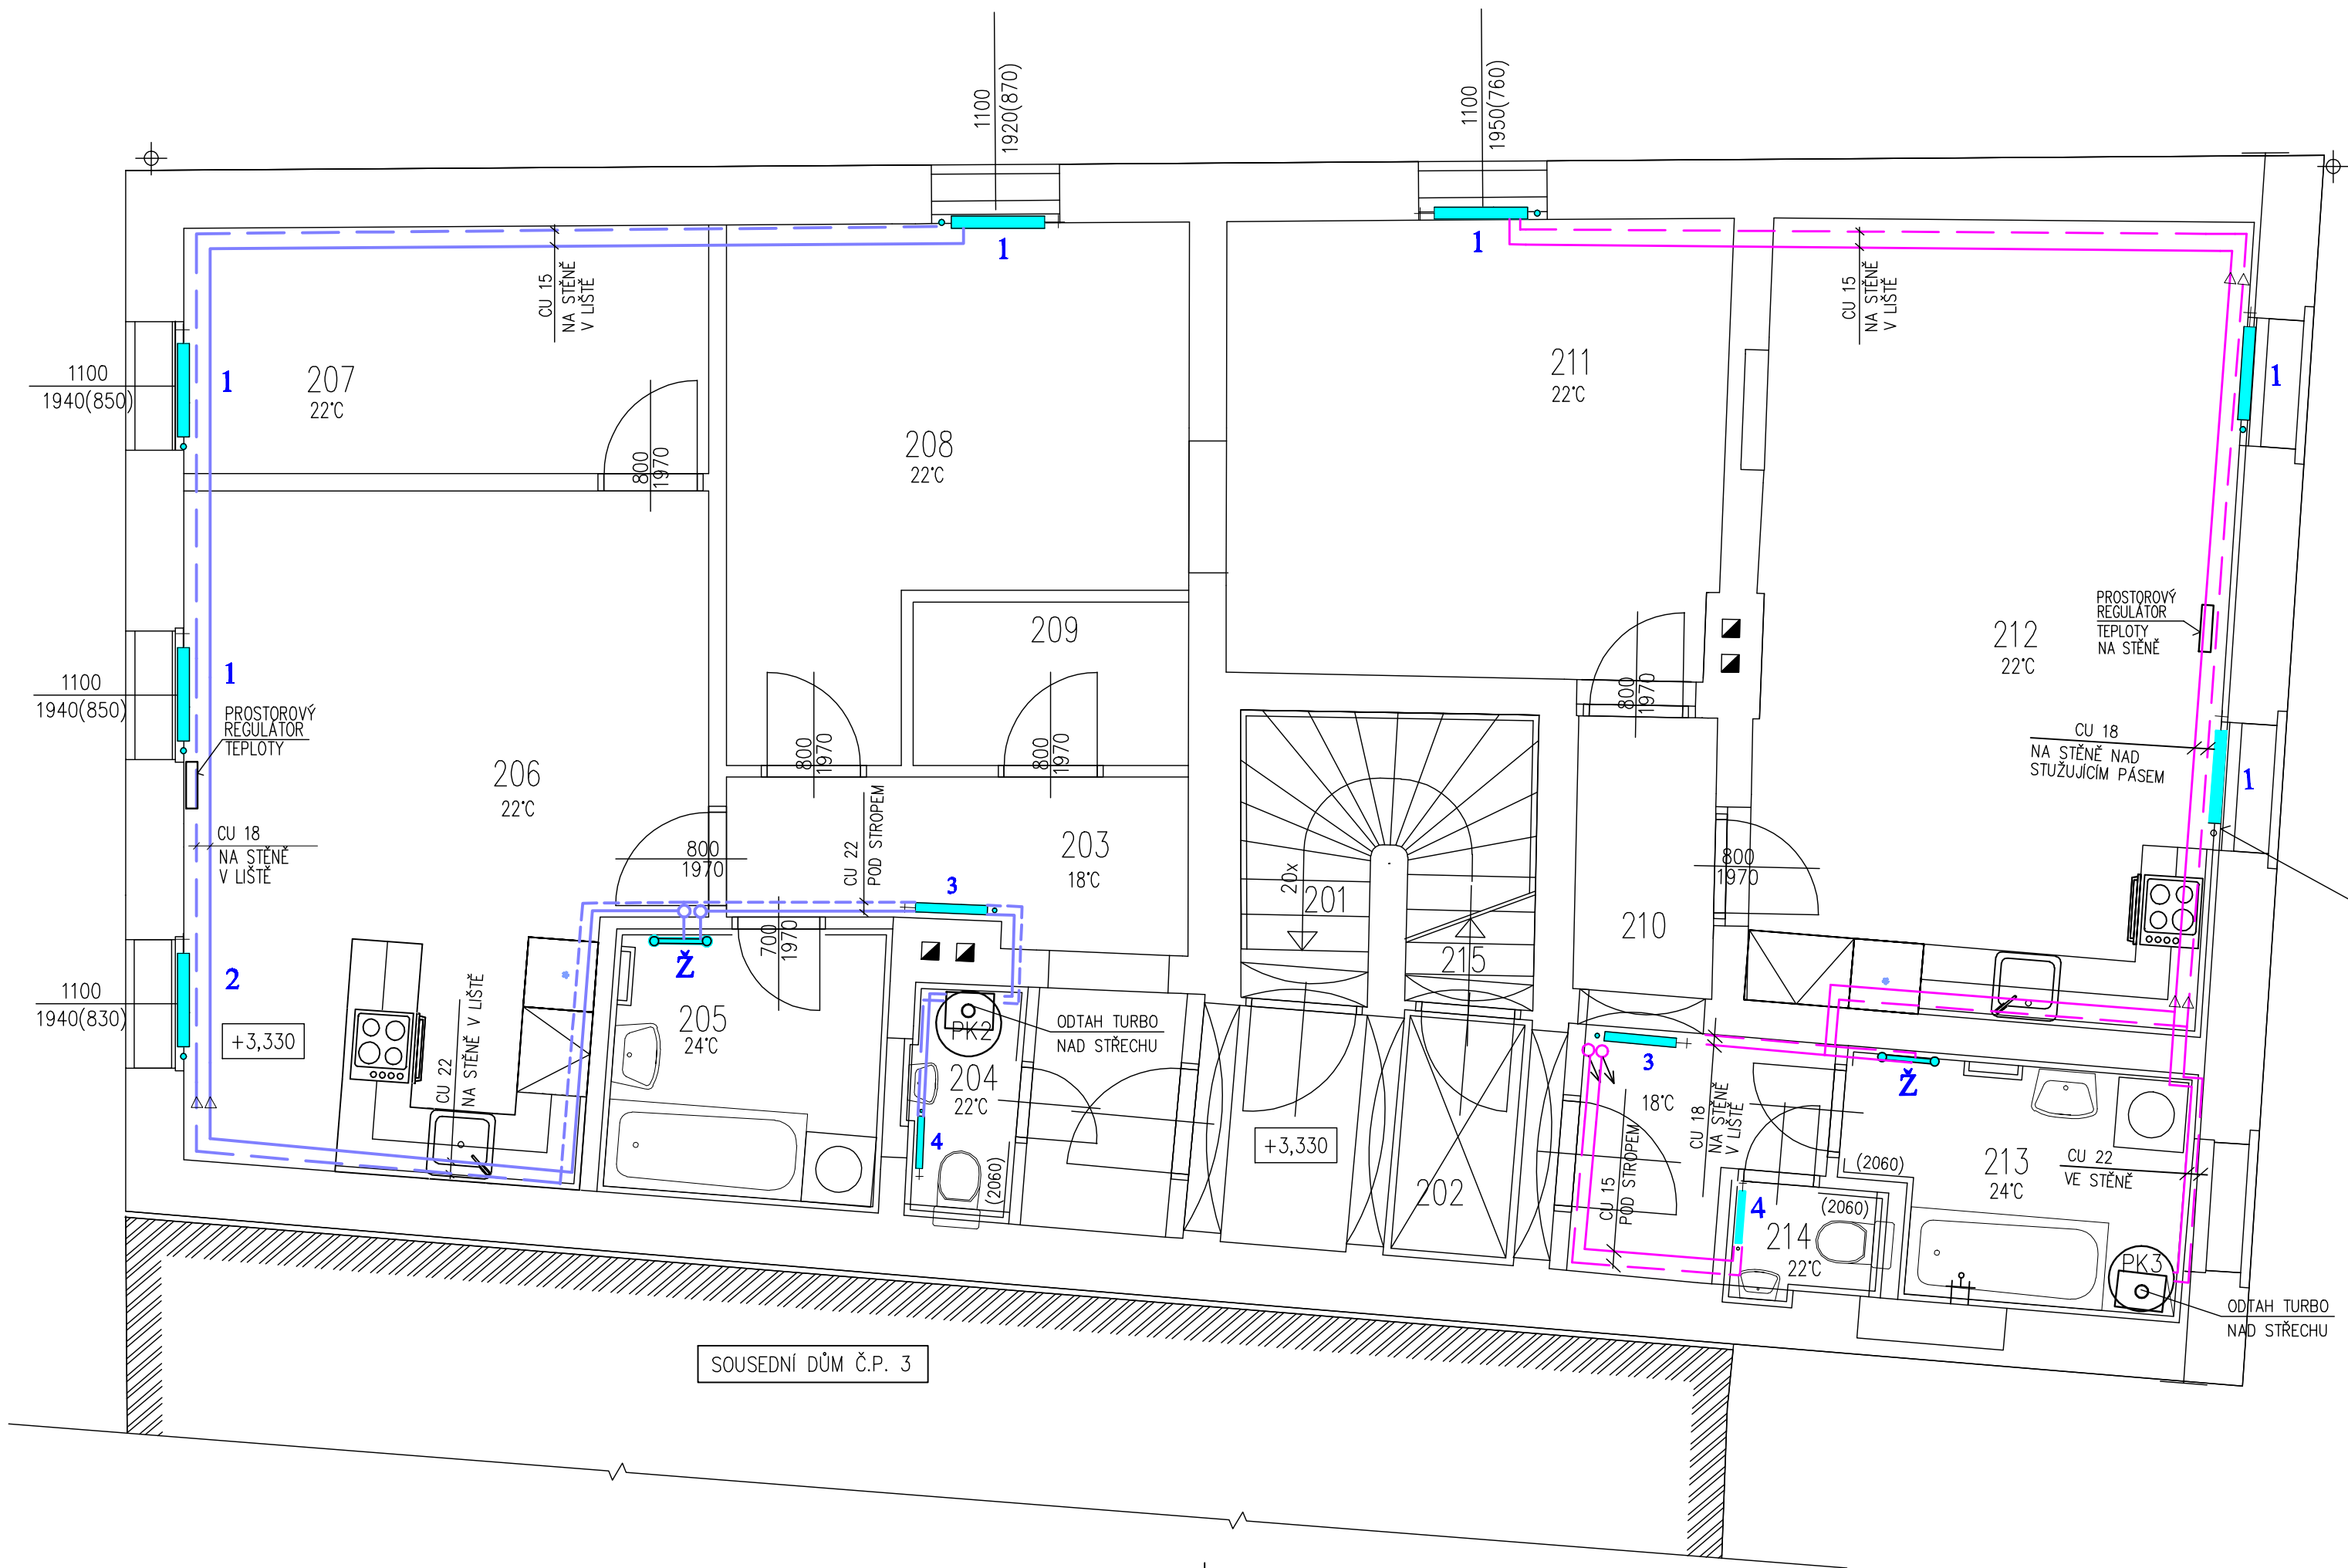



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (M ²) |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 201 | SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP | – |
| 202 | CHODBA | 6,40 |
| 203 | CHODBA | 8,20 |
| 204 | WC | 1,95 |
| 205 | KOUPELNA | 5,65 |
| 206 | OBÝVACÍ POKOJ +KK | 24,35 |
| 207 | DĚTSKÝ POKOJ | 9,60 |
| 208 | LOŽNICE | 14,80 |
| 209 | ÚLOŽNÝ PROSTOR | 3,35 |
| 210 | CHODBA | 6,80 |
| 211 | LOŽNICE | 17,00 |
| 212 | OBÝVACÍ POKOJ +KK | 27,90 |
| 213 | KOUPELNA | 5,85 |
| 214 | WC | 1,30 |
| 215 | SCHODIŠTĚ NA PŮDU | – |

LEGENDA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD 60°C
- TOPNÁ VODA VRAT 50°C –PRO BYT 2+KK
- TOPNÁ VODA PŘÍVOD 60°C
- TOPNÁ VODA VRAT 50°C –PRO BYT 3+KK
- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ TURBOKOTEL S EXTERNÍM ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY O OBJEMU 120 l.
- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ TURBOKOTEL S EXTERNÍM ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY O OBJEMU 120 l.
- ○ STUPAČKY
- REDUKCE
- OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA S VENTILY S TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI A ODVZDUŠŇOVACÍMI VENTILY.PŘIPOJENÍ SPODNÍ PŘÍMÉ.
- hloub./výš./délka
- 1 150/600/1000
- 2 150/600/800
- 3 66/600/600
- 4 47/600/400
- OCELOVÉ ŽEBŘÍKOVÉ TĚLESO S VENTILEM S TERMOSTATICKOU HL.
- délka/výška
- 450/1200
- POTRUBÍ VEDENO V LIŠTĚ NA STĚNĚ,ČÁSTEČNĚ POD STROPEM
- PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NA STĚNĚ

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---|------|--|--------------|---------------|
| Vypracoval | Ing. Maleňák Radek |  | Paré |  BP projekt, s.r.o. Havlíčková 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571 751 811, fax 571 613 334 | | |
| Projektant | Ing. Maleňák Radek |  | | | | |
| Ved. projekce | ing. Hlaváč Tomáš |  | | | | |
| Investor | Město Kelč | | | | | |
| Název | STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 4, KELČ | | | Datum | 2014-07 | |
| | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | | | Formát | 3xA4 | StupeňDSP/DPS |
| | PŮDORYS 2.NP | | | Arch. číslo | 14038-205/4 | |
| | | | | Měřítko | Čís. výkresu | |
| | | | | 1:50 | 205/4 | |